

Investor:

URZĄD GMINY  
W KOŁBASKOWIE

72-001 KOŁBASKOWO

Nazwa inwestycji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W PRZECŁAWIU

GIMNAZJUM

Adres:

PRZECŁAW  
gmin. Kołbaskowo

Quantel Projektant:



Biurowo Projektów  
i Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Ewa Szczęsna  
PRACOWNIA  
PROJEKTOWA W SZCZECINIE  
70-560 SZCZECIN, Grodzka 20,  
tel./fax (091) 465 53 58

Projekt Branżowy:

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Brutto:

Projektant  
mgr inż. TERESA WIECZOREK

Uprawnienie: 230/Sz/92

Opisano:

Skontrolował:

mgr inż. JOJANTA WYSZCZURSKA

Uprawnienie: 230/Sz/94

Czytelny:

GIMNAZJUM

Tytuł projektu:

TABLICA ZASILANIA  
KOMPUTERÓW  
W SERWEROWNI-TKS

Data opracowania:

Stwierdzono:

Wzrost:

2004r.


Wzrost:

4,15

Wzrost:

Wzrost:

Wzrost:

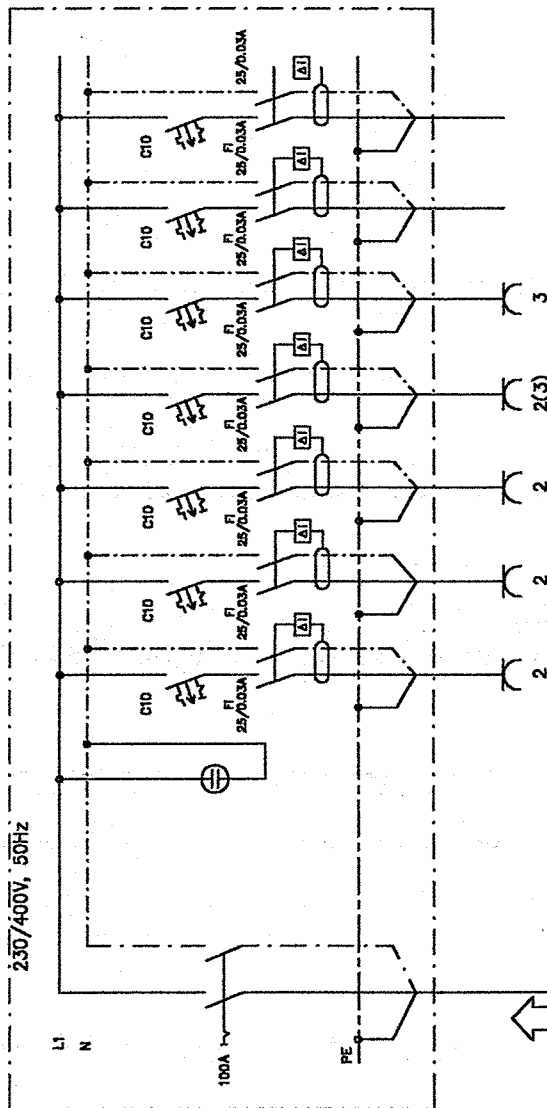

zasilanie  
z TCK

Nr obwodu	1	2	3	4	5
Liczba gniazd potrójnych				1	4
Liczba gniazd podwójnych	4	4	4	4	
Moc P1 [kW]	0,72	0,72	0,72	0,90	0,72
kz	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Moc Pobi [kW]	0,50	0,50	0,50	0,63	0,50
Typ przewodu	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Nr pomieszczenia	214	214	214	214, 216	214, 215

# UWAGI:

1. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączenie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300. Dodatkowo na tablicy instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o  $\Delta I=0.03A$ .
2. Aparaturę montować w obudowy wnątkowe produkcji "FAEL".

OP – odgromniki przepięciowe typu DEHN quad