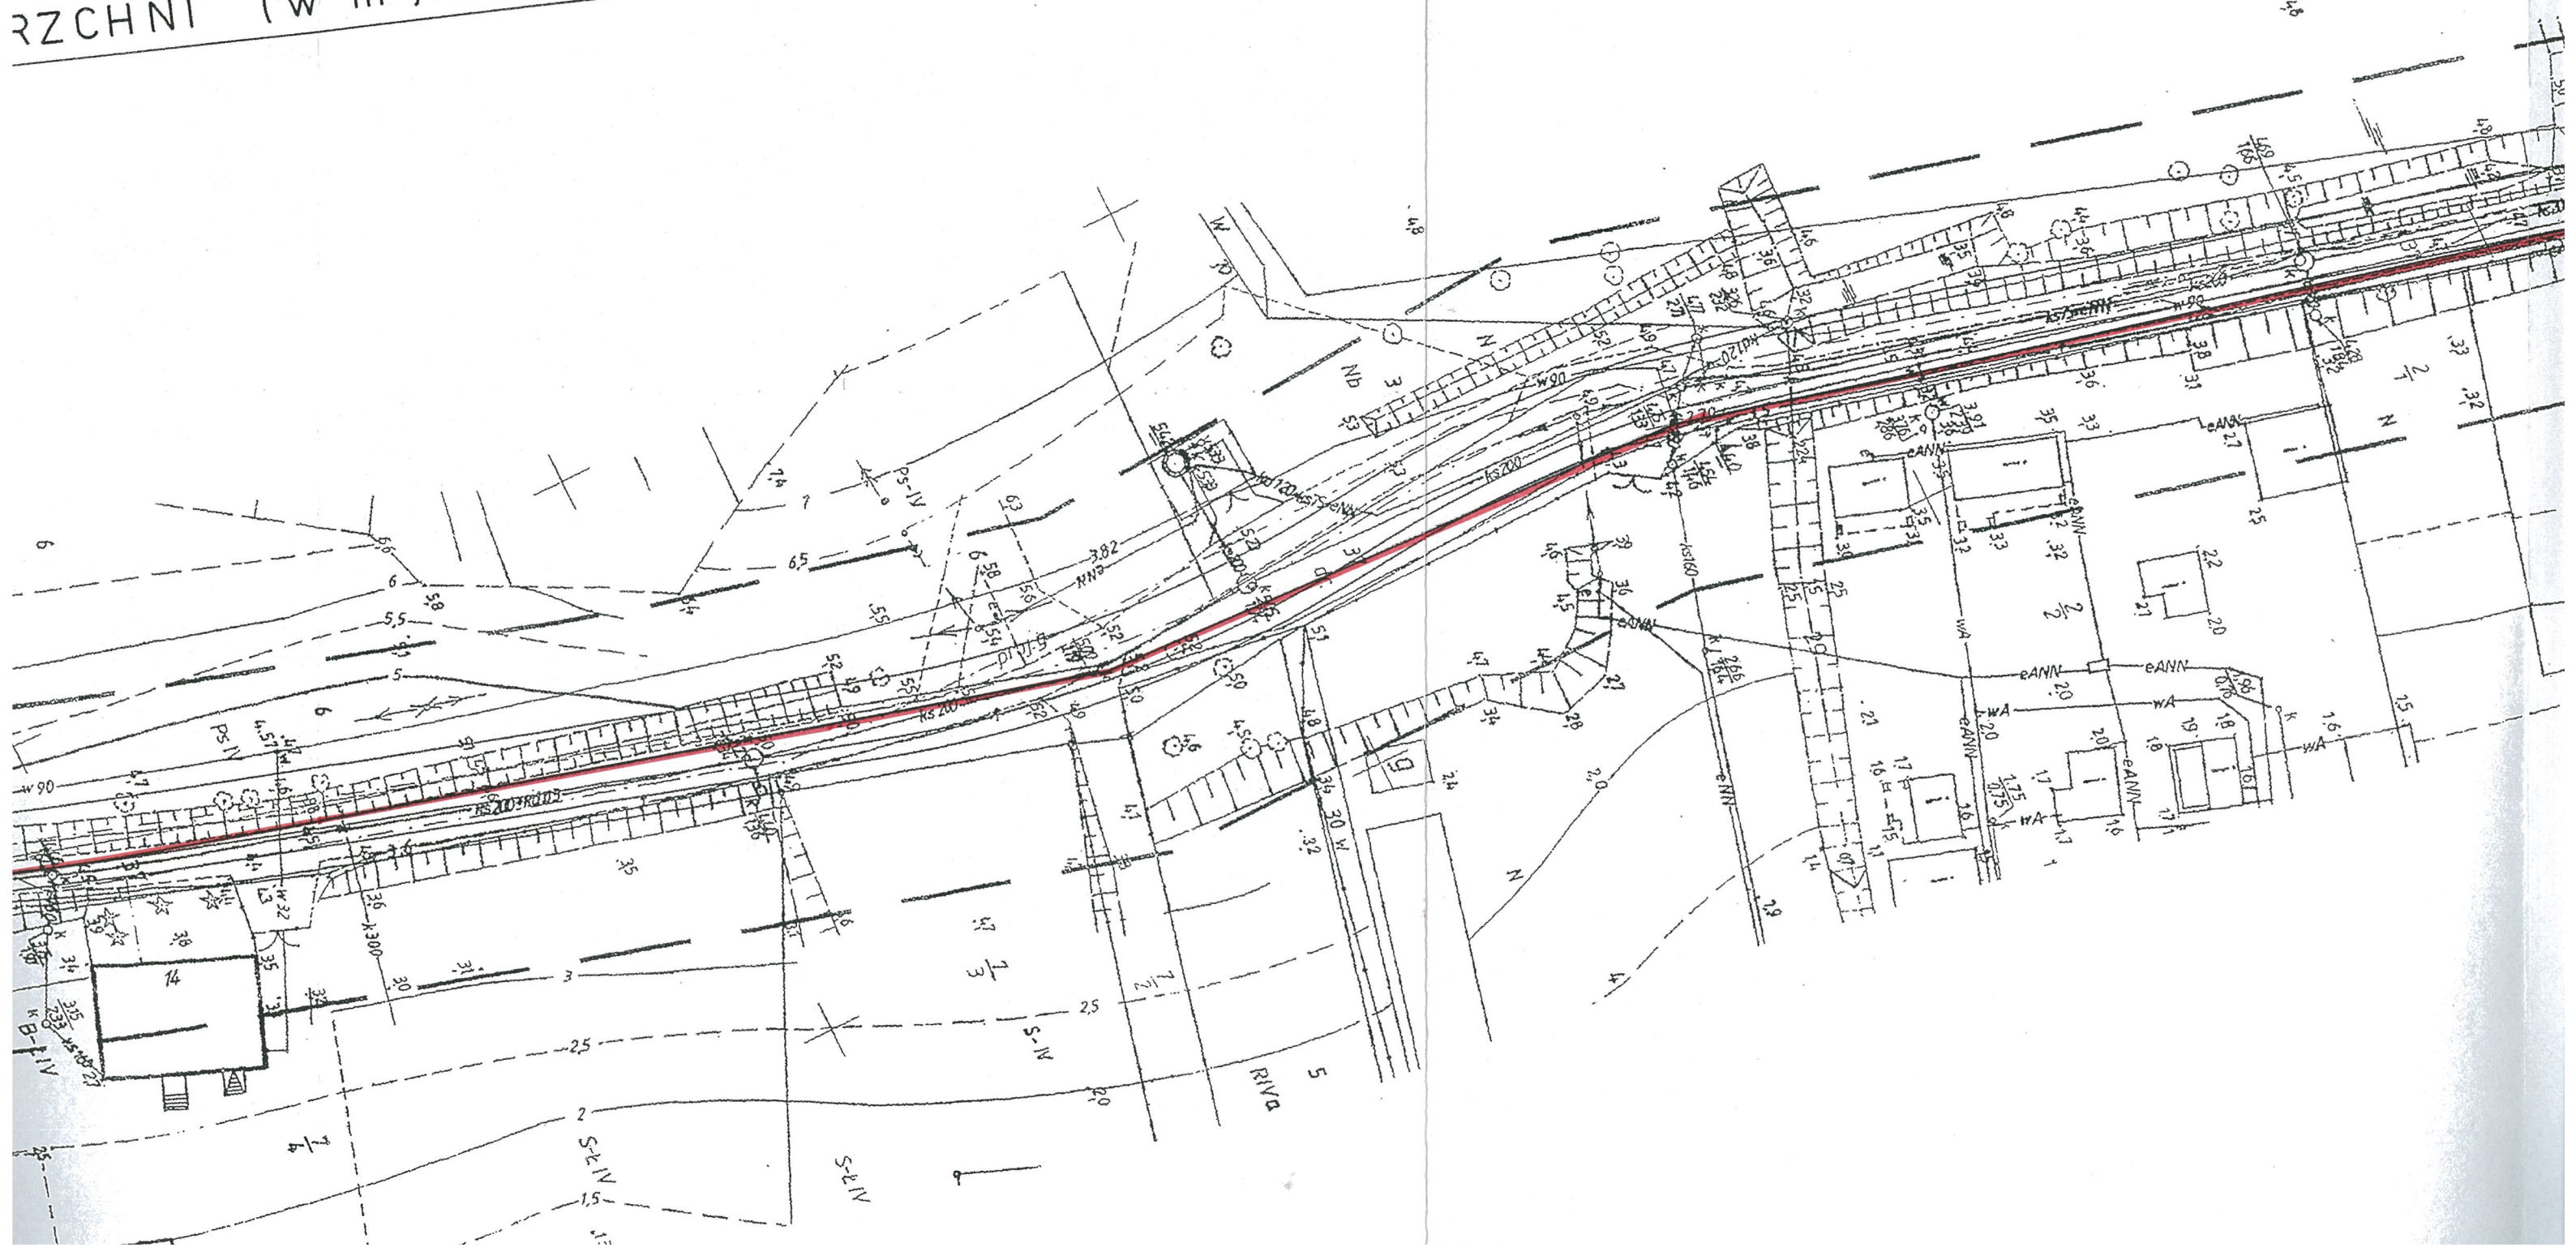


RZCHNI (w m)


[illegible]

Wykonał: Arkusz nr 1
 (miejsc na pieczętkę)
 (stwierdzenie)
 podpis: _____


le podlegają
wykonawstwa w
istniejącej
napiętej urzędzie
złoty w inst. brązowych

1 0.70 — 2.25 GŁĘBOKOŚĆ LUSTRA WODY GRUNTOWEJ PONIŻEJ SPODU NAWIER

X=59 71 200,00
Y=33 34 750,00

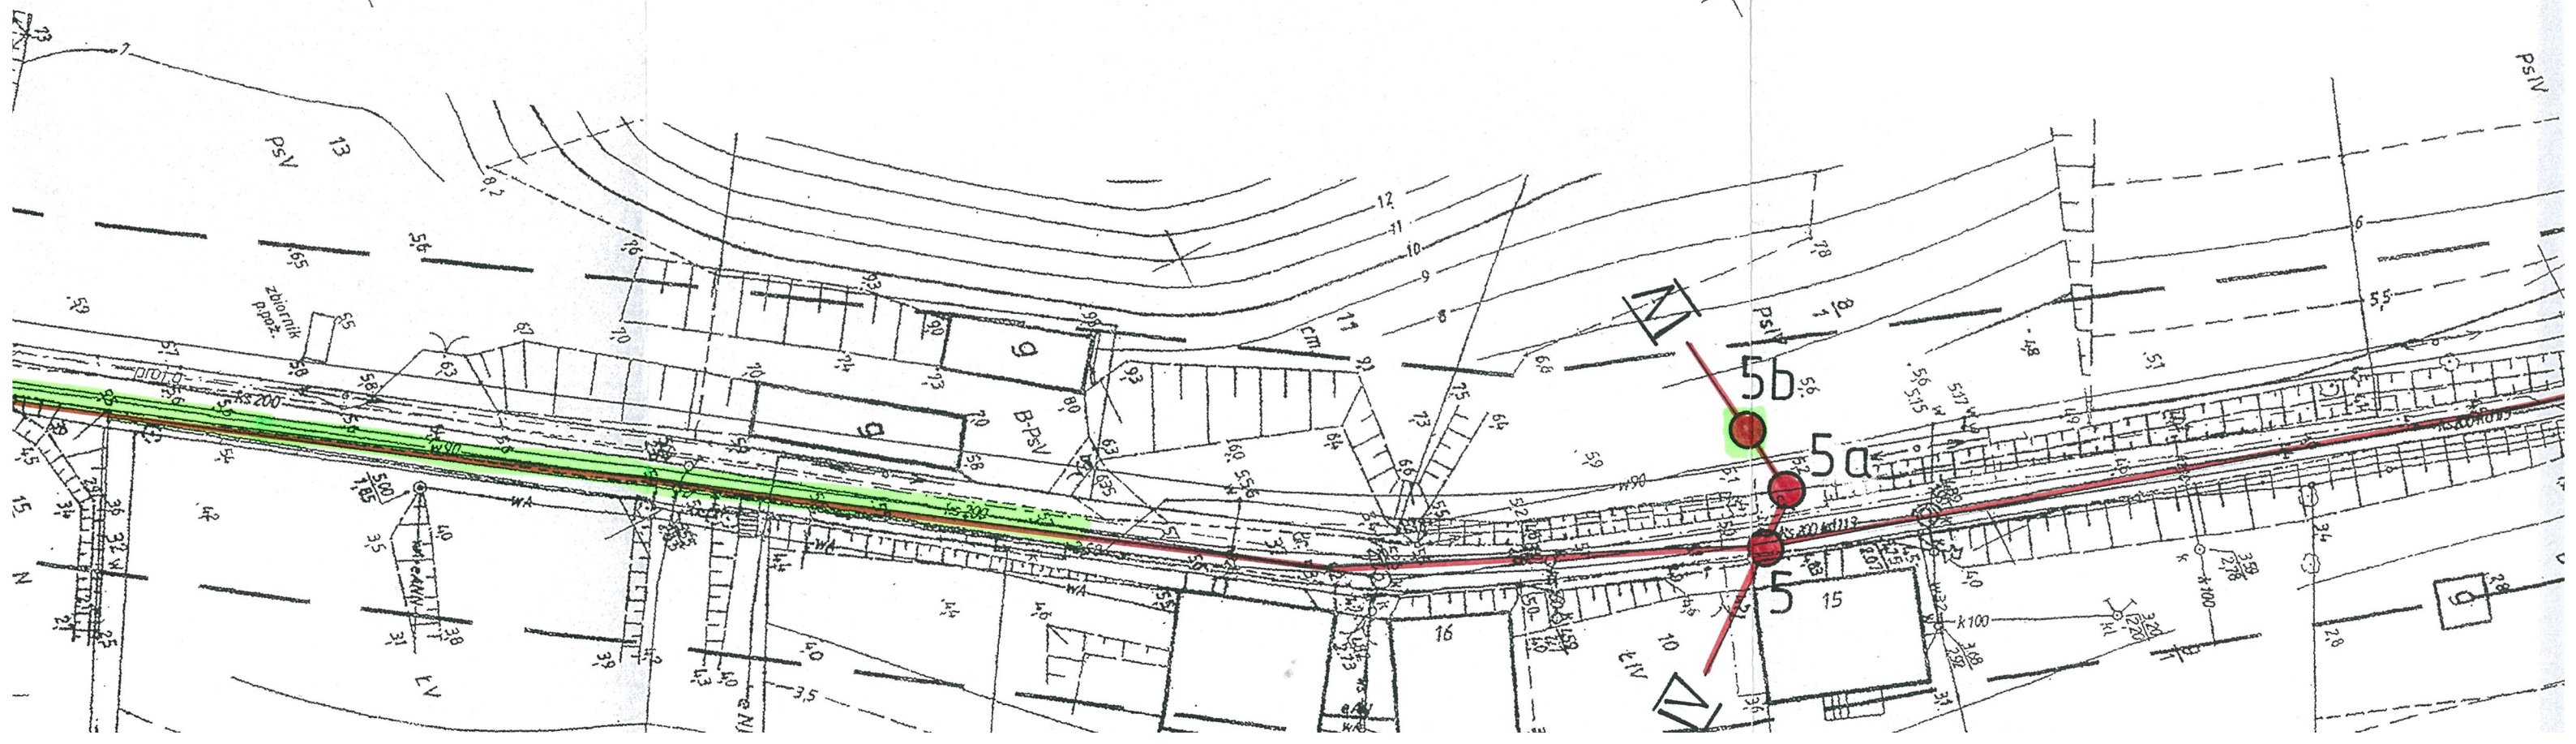

sączenia wody , lustro wody na

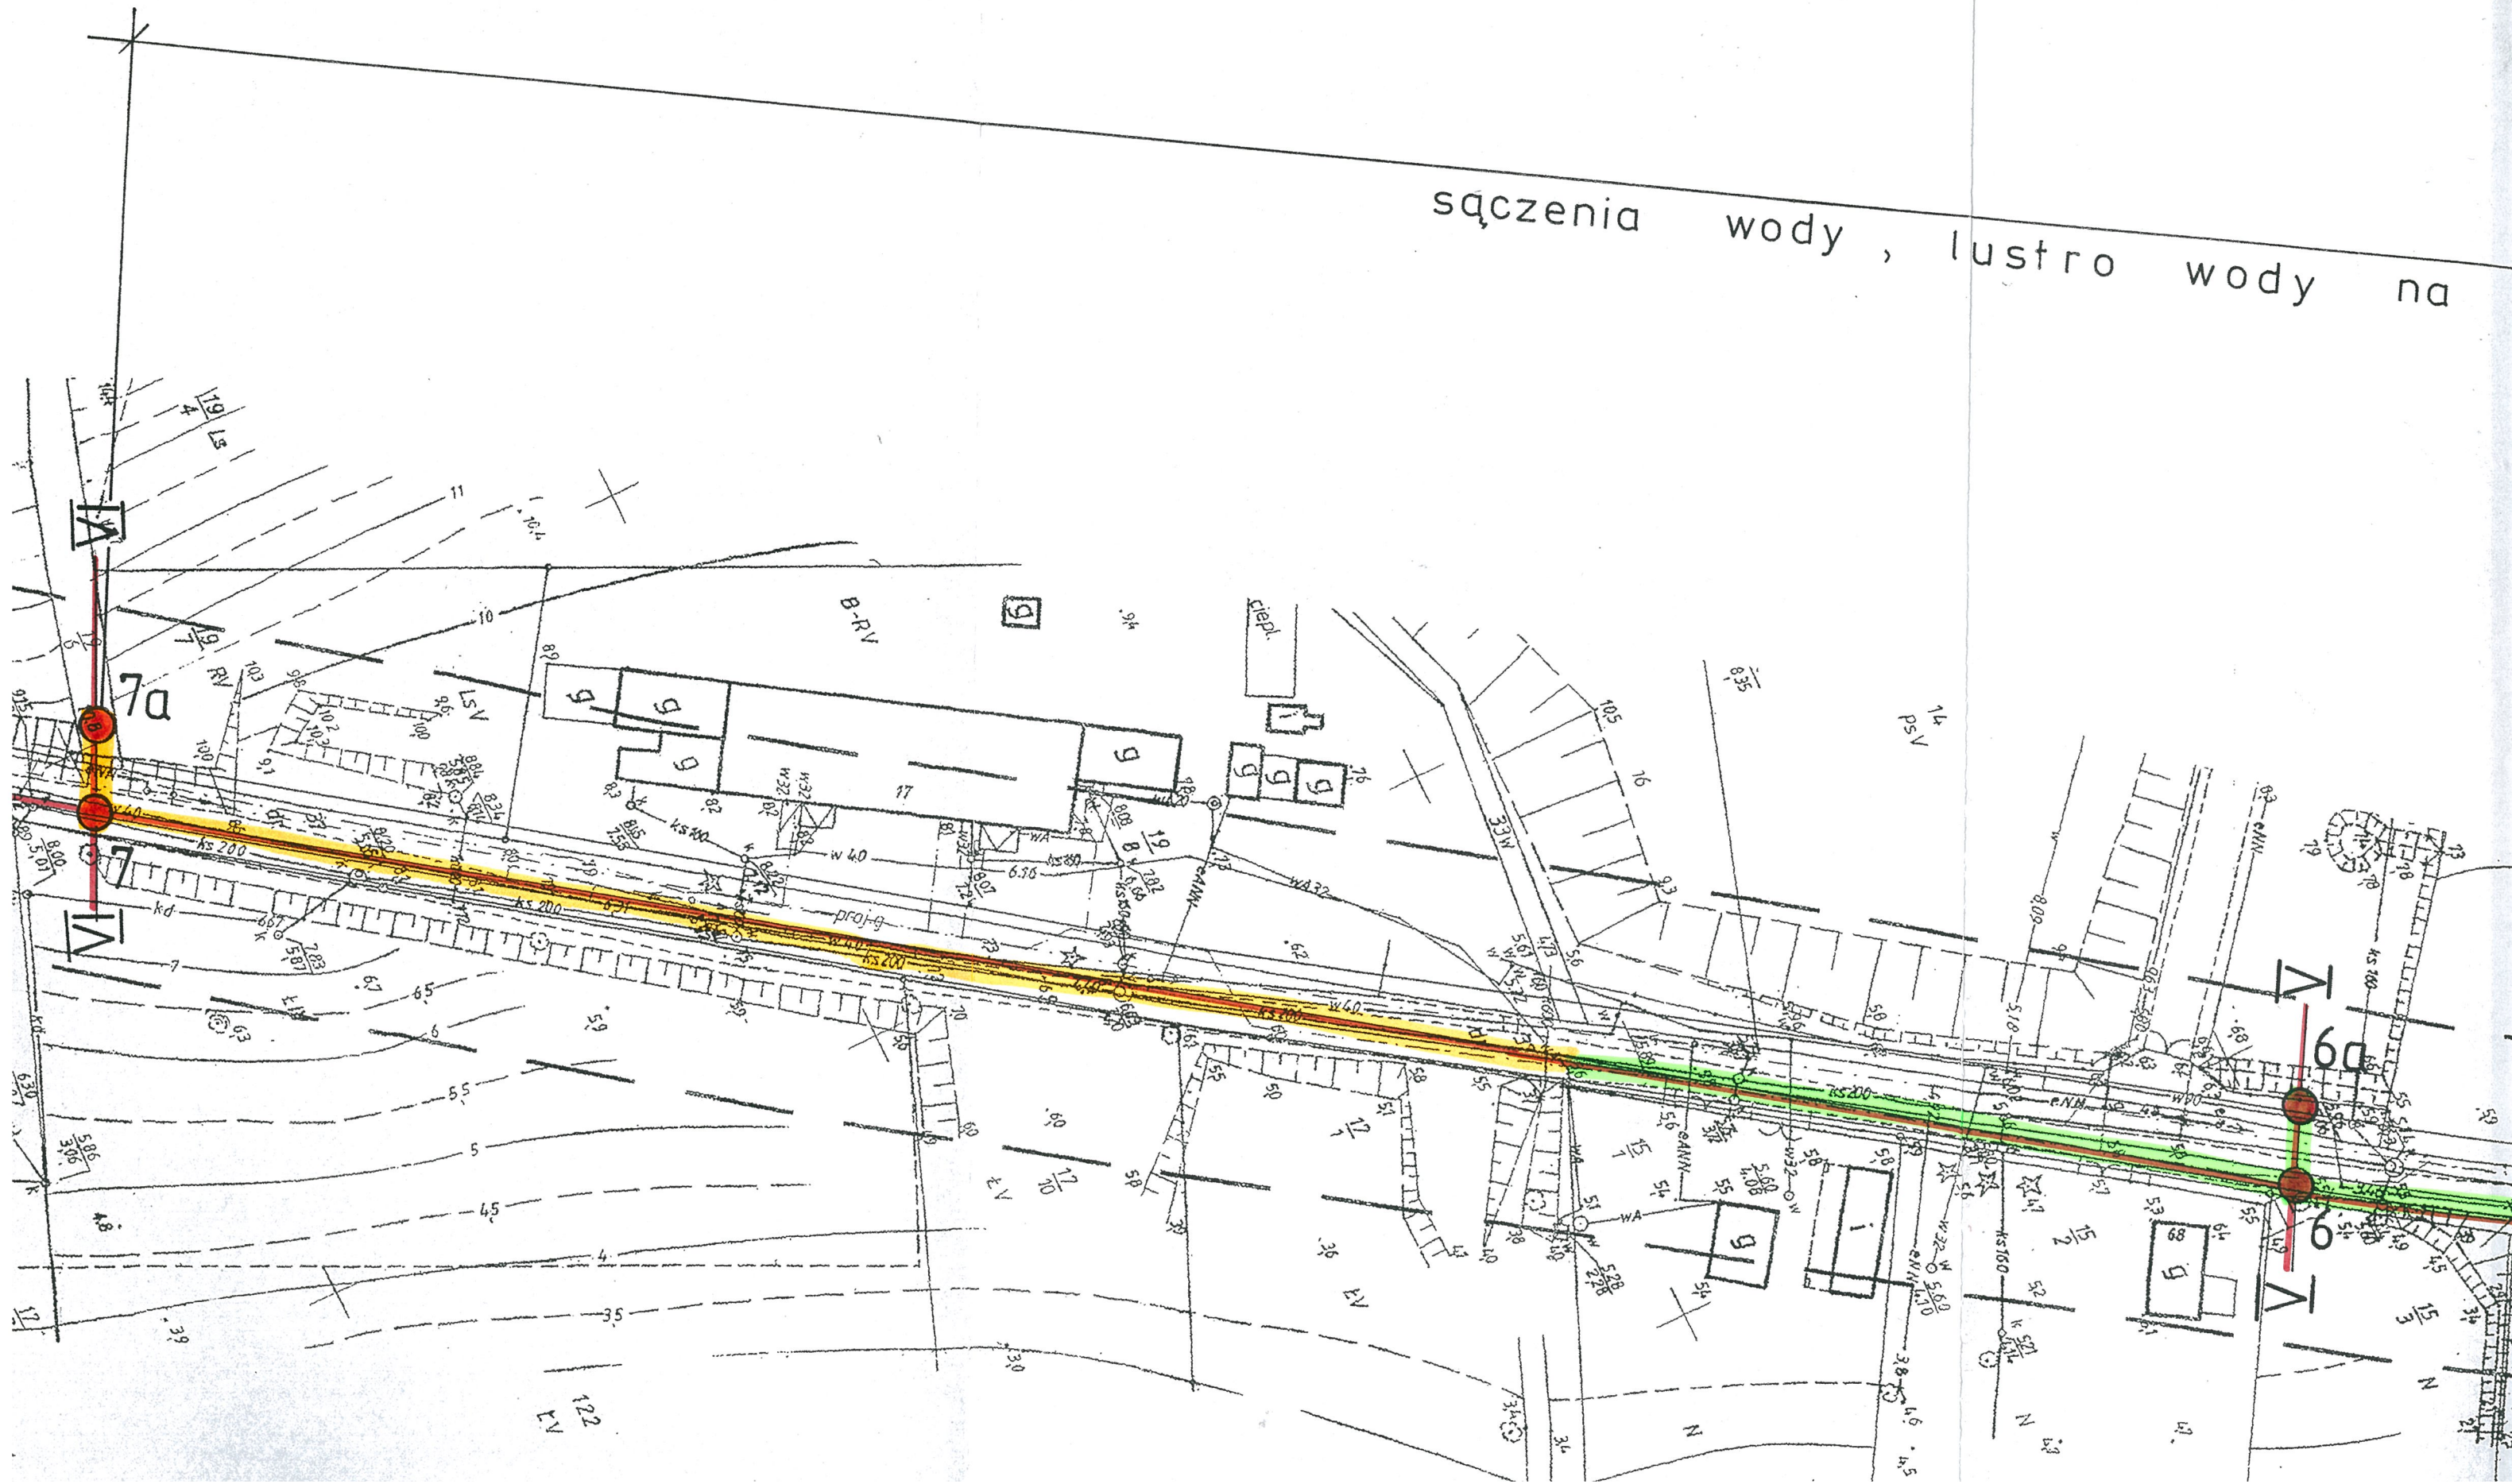

ODCINEK

2

