

Projekt został sprawdzony pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oświetlenia ulic:
znak: P002/Przebieg/5000/01.....
z dnia

Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności WP
Szczecin, dnia 20.02.2008
Eneose Sp. z o.o.


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Eneose Sp. z o.o. Oddział Szczecin
[Signature]

Andrzej Konopelko

Projekt został sprawdzony pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oświetlenia ulic:
znak: 05/01/1000/3538/2002.....
z dnia 20.02.2008

Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności WP
Szczecin, dnia 20.02.2008
Eneose Sp. z o.o. Oddział Szczecin
[Signature]

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Eneose Sp. z o.o. Oddział Szczecin
[Signature]

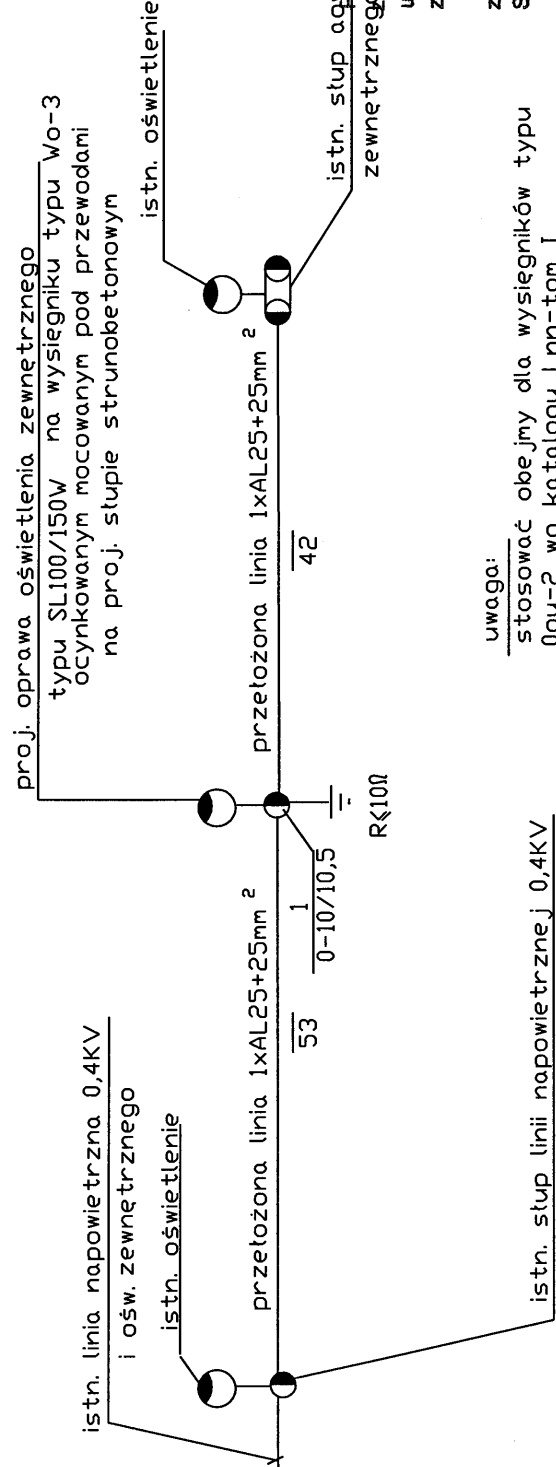

uwaga:
stosować obciążenia dla wysięgników typu 00u-2 wg katalogu Lnn-tom I

istn. słup linii napowietrznej 0,4KV

SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

OBIEKT PRZEBUDOWY: <u>Andrzej Konopelko ZEWNĘTRZNEGO</u>			
SIADŁO DOLNE			
Rodzaj opracowania SCHEMAT OŚW. ZEWNĘTRZNEGO		Data	
Imię i Nazwisko	Podpis	10.2.2008	Skala
Projektował JKUBICKI	<u>[Signature]</u>		
nr upr. 48/SZ/76			Nr 2
Opracował MKUBICKI	<u>[Signature]</u>		Rys.
Sprawił Z. ULIŃSKI	<u>[Signature]</u>		
nr upr. 72/SZ/76			