



Dotyczy warunków przyłączenia:
nr 12022/2016/OD3/ZR1 z dnia 01.04.2016r.

Ø - przystosowane do plombowania

złącze ZKP(w zakresie ENEA Operator)
zabudowane przy istn. złączu ZK-1b przy granicy dz. 3/2



Proj. szafa oświetleniowa SO
do zabudowy na dz. 26, przy granicy dz. 35/1

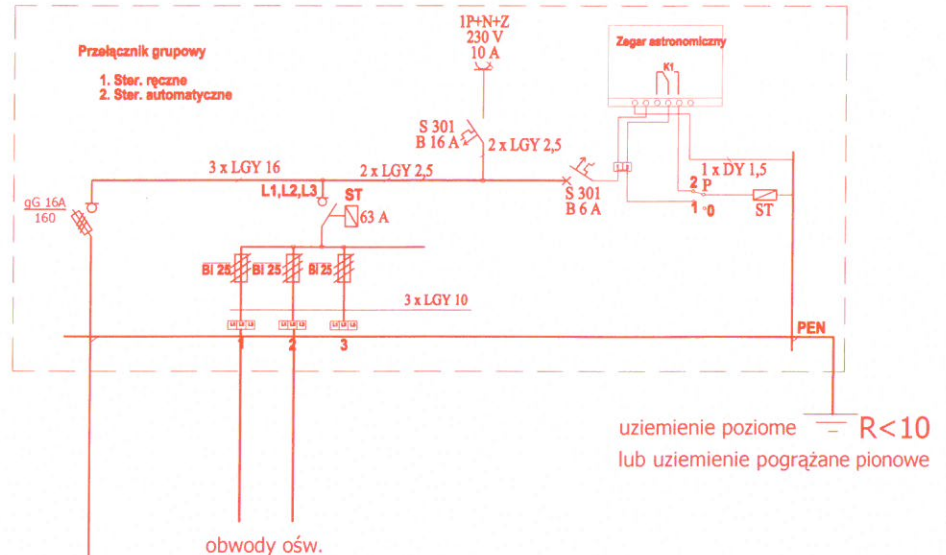


Złącze kablowe - pomiarowe wg opracowania
ENEA Operator Sp. z o.o.
Schemat nie podlega odrębnemu uzgodnieniu.
Warunki przyłączenia 12022/2016/OD3/ZR1
z dnia 01.04.2016
Szczecin, dnia 17.05.2016
podpis ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Pomiarów
Rejon Dystrybucji Pomiarów
Szczecin
Krupczyński

UWAGA:

- Dla tablicy wykonać uziemienie ochronne, które należy powiązać za pomocą bednarki FeZn 4x25mm² lub drutu st. ocynk. fi 8mm uziemieniem pionowym pograżonym tak aby oporność uziemienia $R < 10 \Omega$
- System zasilania typu TN-C.
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:
 - ochronę poprzez izolowanie części czynnych,
 - ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,
 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:
 - Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C,
 - W złączach kablowych można stosować Ochronę polegającą na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.
- Cała instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze względu na późniejszą możliwość rozbudowy oświetlenia ulicznego. W złączu ZKP oraz szafie oświetleniowej nie podłączać pozostałych 2 żył fazowych do zacisków, pozostałe żyły kabla zwinąć i zabezpieczyć przed przypadkowym podłączeniem.

591/2016

Jednostka Projektowa:		PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE LEON ZUŃ ul. Nadrzeczna 7b (i piętro) 72-100 Goleniów Tel: +48 601 752 077, +48 600 815 085, Tel/Fax: (001) 416 50 73 e-mail: biuro@proyel.pl	
Asyst. proj.:	mgr inż. Dariusz Zuń	Podpis:	Data: MAJ 2016 r.
Projektant:	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64	Podpis:	
Opracowanie:	Schemat ideowy zasilania szafy oświetleniowej SO		Skala:
Inwestor:	Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo		Rys. nr:
Obiekt:	Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego Dz. nr 26, obr. Będargowo, Gm. Kołbaskowo		2