


Schemat rozdzielnic RW-OSP

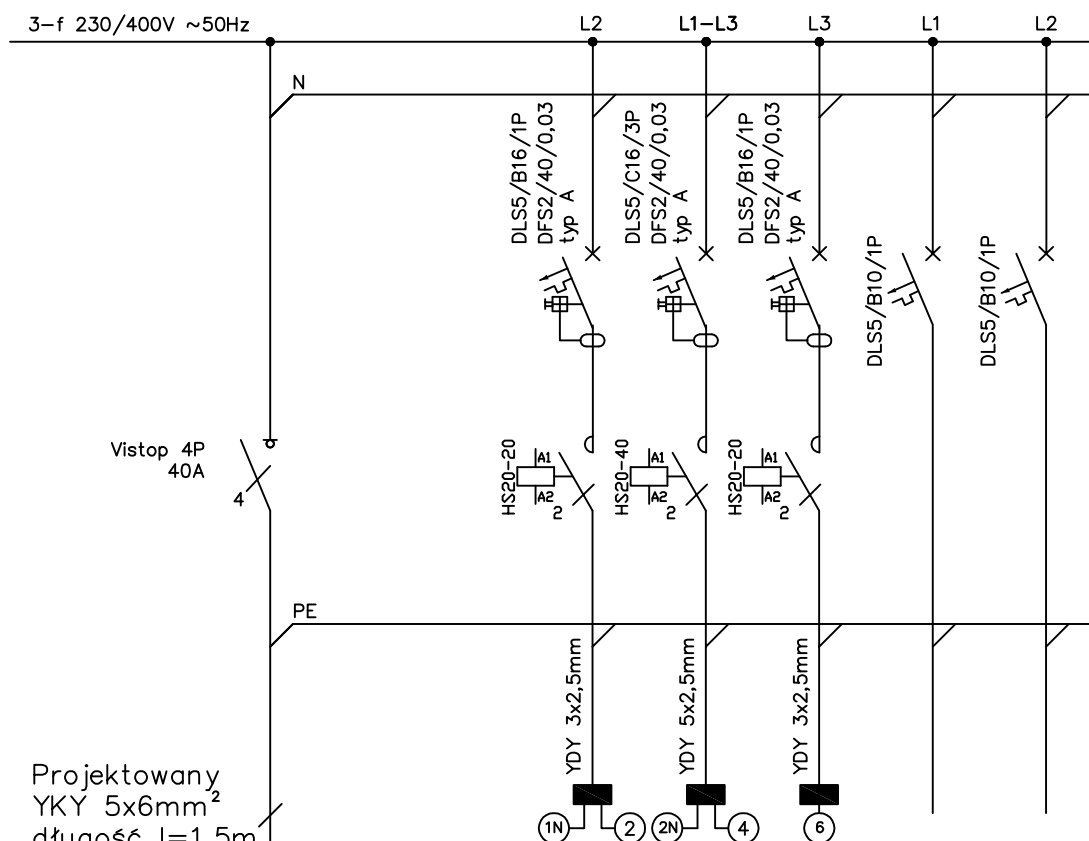

Projektowany
YKY 5x6mm²
długość l=1,5m
Zasilanie
z rozdzielnic RG-OSP
Zabezp. w RG-OSP 20A

Nr obwodu	1	2	3	4	5	Nr obwodu
Moc[kW]	0,33	1,5	0,14			Mo [kW]
Odbiór	Tablica ZS-1	Tablica ZS-3	Tablica ZS-6	rezerwa	rezerwa	Odbiór
Pomiesz.	3 szatnia	8 warsztat	7 garaż			Pomiesz.

UWAGI:

1. Ochrona przed porażeniem – "samoczynne szybkie wyłączenie zasilania".
2. Rozdzielnicę RW wykonać w dowolnym systemie 230/400V, Uizol=1000V, IP44.
3. Rozdzielnicę RW zasiląć kablem 5x6mm z rozdzielnic RG-OSP.
4. Rozdzielnicę RW montować we wnęce obok rozdzielnic RG, RGr, R i RO.

Zestawienie mocy				
Lp	Odbiorniki	Pinst[kW]	Kz1	Psśr[kw]
1.	Oświetlenie	2,0	1	2,0

$$P_{obl} = P_{sśr} = 2,0 \text{ [kW]}$$

Kz1 – współczynnik zapotrzebowania dla grupy odbiorników.

 DEKTON PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Iwaszkiewicza 87/7 70 - 783 Szczecin tel./fax 091-46 40 146	tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY WENTYLACYJNEJ RW-OSP		nr rys.
	obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA ŚWIETLICĘ I REMIZĘ OSP, KOŁBASKOWO DZ. NR 179/ 2 i 70/1		6
	data	06.2008r		skala
	branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		-
	faza	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
		imię i nazwisko	nr upr.	podpis
	projektant	mgr inż. Grażyna Powgżka-Trukszyn	184/Sz/77	
	opracował	mgr inż. Artur Bukowski		
	sprawdzający	mgr inż. Bożena Konopczak	100/Sz/90	
	p r a w a a u t o r s k i e z a s t r z e z e n e			